

99-862-





WEEE-REG.-NR. DE 52540255

-The Mid Feed can be installed in any position on surface track.


-Drill hole for feed point provided on site.

-Der Mitteneinspeiser kann an beliebiger Stelle der Aufbauschiene eingesetzt werden.

-Bohrung für den Einspeisepunkt bauseits vorsehen.

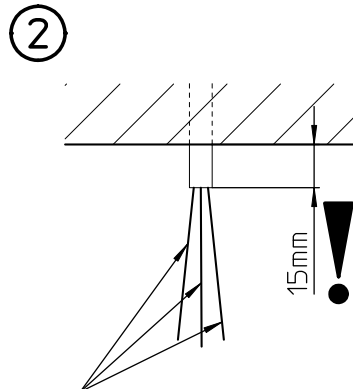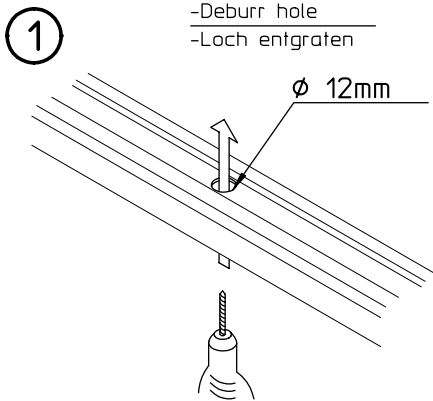


-Determine length of supply cable on site.
-Zuleitungslänge bauseits ermitteln.

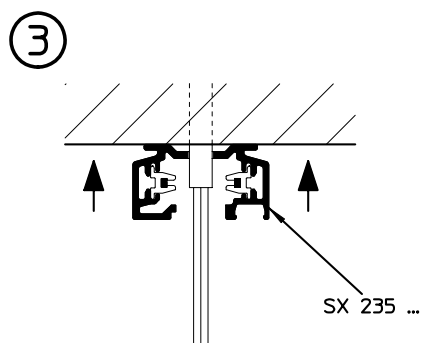

④

-Before mounting, press in the catch using a screw driver and remove the cover


-Vor der Montage mit einem Schraubendreher eine Rastnase eindrücken und den Deckel abnehmen.

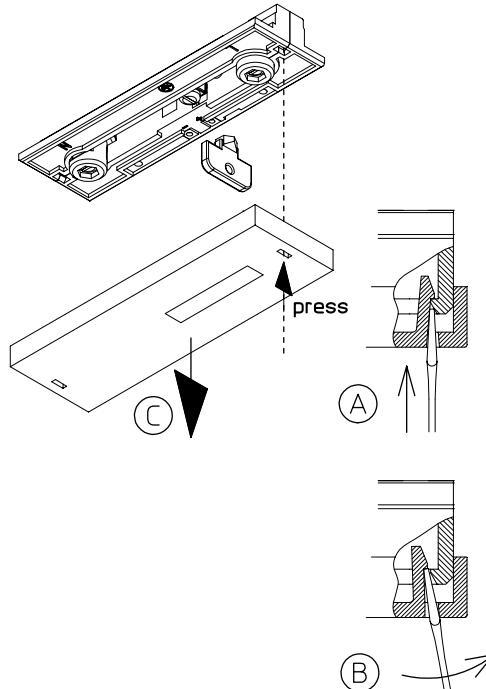

⑤

-Having removed the cover, insert the mid feed into the track at the prepared position.

-Nach Entfernen des Deckels, den Mitteneinspeiser in die dafür bauseits vorbereitete Stelle der Stromschiene einstecken.

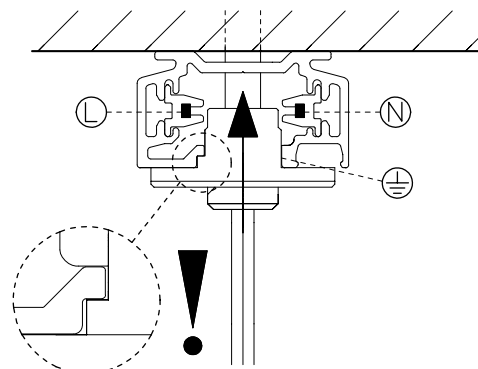


⑥

-Mechanical fixation

-Mechanische Befestigung

-Using the enclosed hexagonal head-spanner, turn all contact screws in the direction indicated by the arrows.


-Mit beiliegendem Sechskantschlüssel alle Kontaktkerne in Pfeilrichtung drehen.

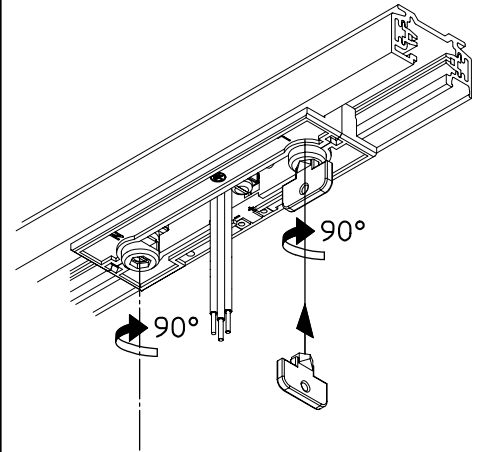


-When the feeder unit has been fixed into place, the individual phases and earth conductor can be wired. See Installation on Page 2/2

-Nach Befestigung des Einspeisers, erfolgt die Verdringung der einzelnen Phasen und der Erdung.

Siehe Abb. auf der Seite 2/2.

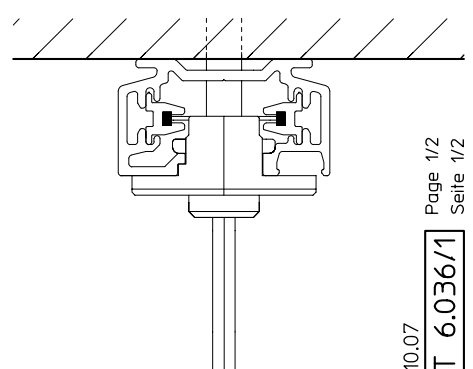

1~

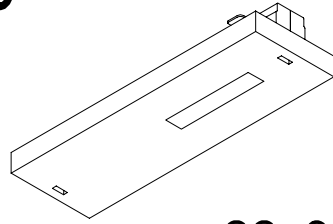


99-862-.




WEEE-REG.-NR. DE 52540255



⑦ -Electrical connecting / Elektrisch anschließen

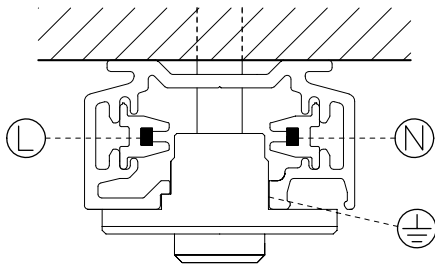

-Customize length of single conductors
-Länge der Einzeladern anpassen

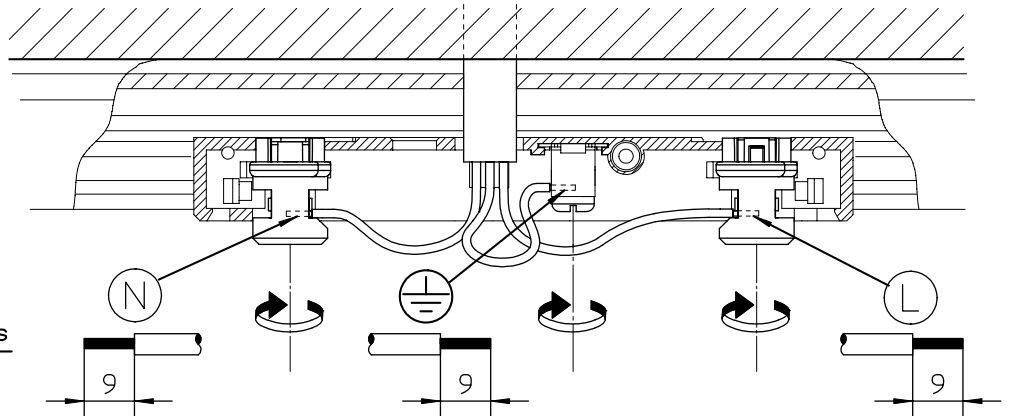


⑧

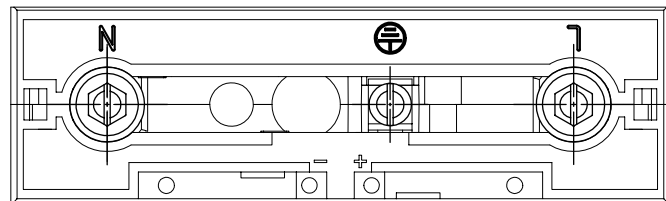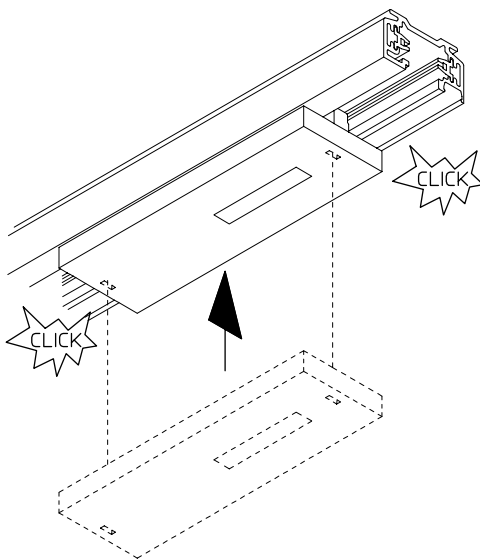

$P_{max.} = 3600 \text{ W}$
(3.500 - 3.800W)

$\text{---} = 1 \times 16 \text{ A}$
 $\varnothing_{min.} = 3 \times 1,5 \text{ mm}^2$
 $\varnothing_{max.} = 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$



- This product is suitable for indoor dry locations only.
- To be installed by trained personnel only. (electrician)
- This instruction shows a typical installation.
- It is the responsibility of the installer to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility of the track system and the fittings.
- Materials used for ceiling fixation should conform to relevant building regulations.
- It is essential to cover the ends of the track with end covers or protective caps
- Save these Instructions.

- Dieses Produkt ist nur für trockene Innenräume geeignet.
- Montage nur durch geschultes Fachpersonal. (Elektriker)
- Diese Anleitung beschreibt die Standard Montage.
- Es liegt in dem Verantwortungsbereich des Installateurs, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem Strahlschiene-System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Im Deckenbereich nur baupolizeilich zugelassenes Befestigungsmaterial verwenden.
- Es ist zwingend notwendig, die Strahlschieneenden mit Endabdeckung bzw. Schutzkappen zu verschließen.
- Montageanleitung aufbewahren.