


Mounting instructions
Montageanleitung

EUTRAC|DALI

the intelligent track™

1~

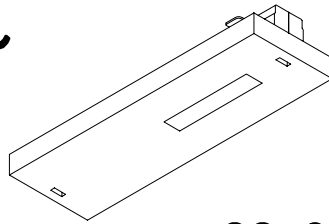

99-861-

Mid Feed with data bus
contact

Mitteneinspeiser mit
Datenbusabgriff





WEEE-REG.-NR. DE 52540255

-The Mid Feed can be installed in any position on surface track with data bus.


-Drill hole for feed point provided on site.

-Der Mitteneinspeiser kann an beliebiger Stelle der Aufbauschiene mit Datenbus eingesetzt werden.

-Bohrung für den Einspeisepunkt bauseits vorsehen.

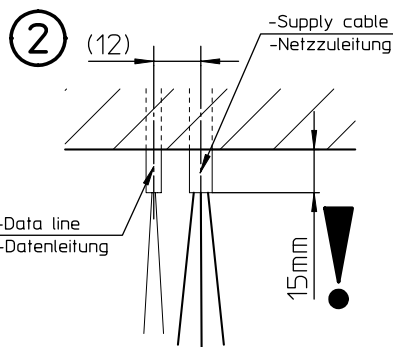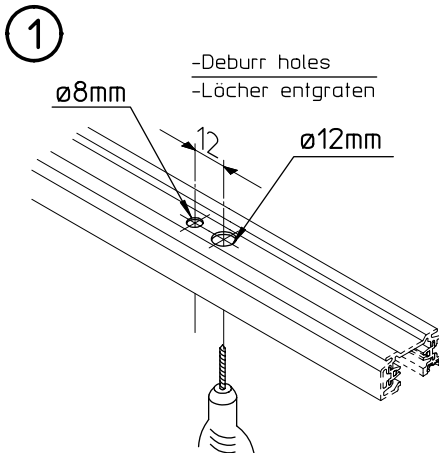


-Determine length of cables on site.
-Zuleitungslängen bauseits ermitteln.

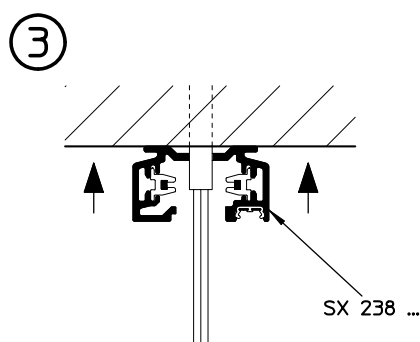

④

-Before mounting, press in the catch using a screw driver and remove the cover


-Vor der Montage mit einem Schraubendreher eine Rastnase eindrücken und den Deckel abnehmen.

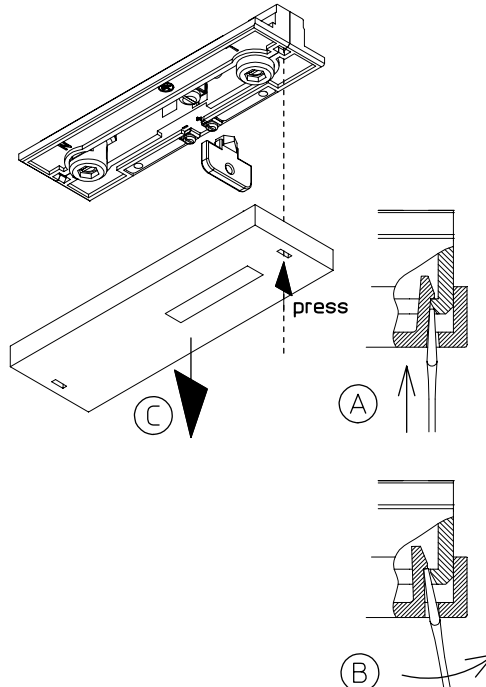

⑤

-Having removed the cover, insert the mid feed into the track at the prepared position.

-Nach Entfernen des Deckels, den Mitteneinspeiser in die dafür bauseits vorbereitete Stelle der Stromschiene einstecken.

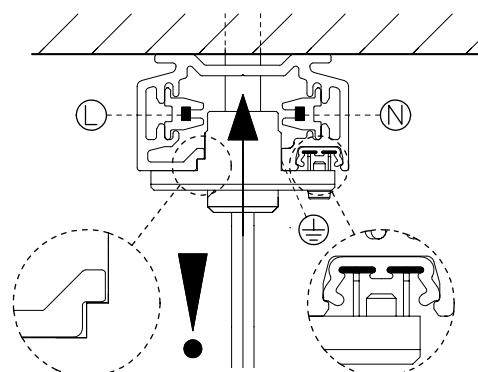


⑥

-Mechanical fixation

-Mechanische Befestigung

-Using the enclosed hexagonal head-spanner, turn all contact screws in the direction indicated by the arrows.


-Mit beiliegendem Sechskantschlüssel alle Kontaktkerne in Pfeilrichtung drehen.

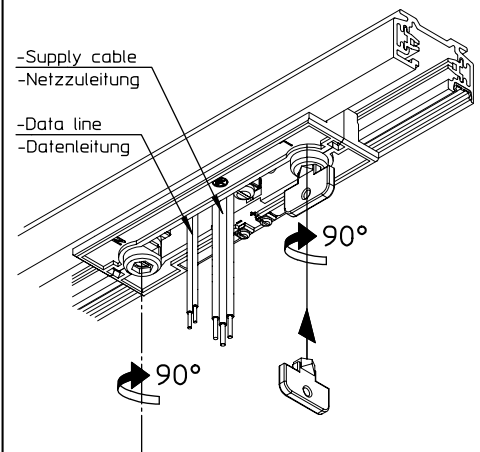


-When the feeder unit has been fixed into place, the individual phases and earth conductor can be wired. See Installation on Page 2/3



-Nach Befestigung des Einspeisers, erfolgt die Verdrahtung der einzelnen Phasen und der Erdung.

Siehe Abb. auf der Seite 2/3

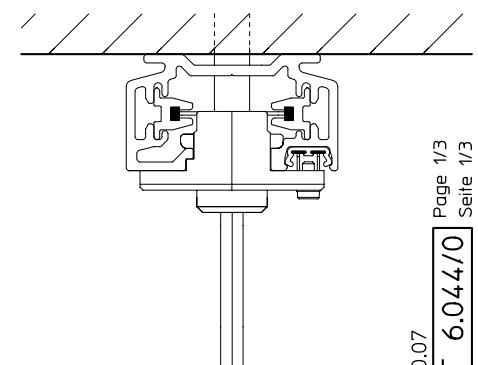


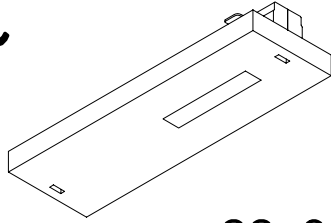


⑦ -Electrical connecting / Elektrisch anschließen

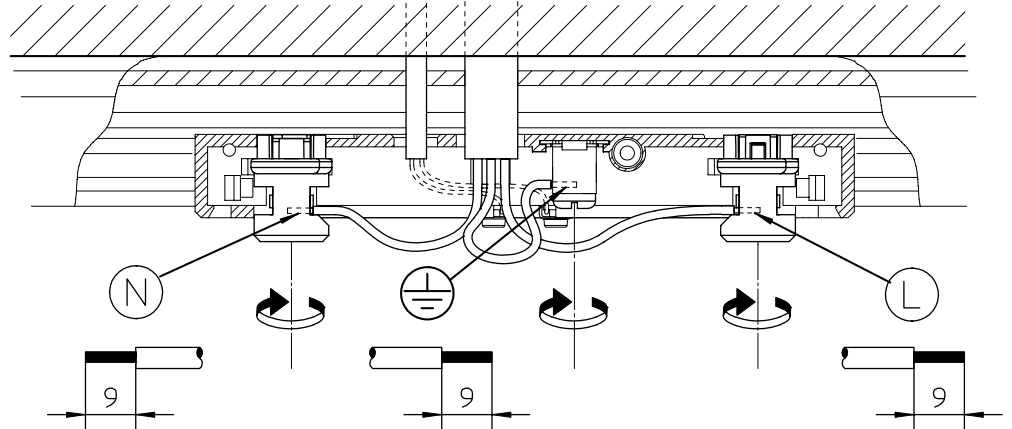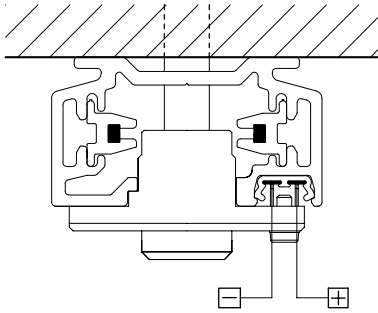


- Customize length of single conductors.
- Länge der Einzeladern anpassen.

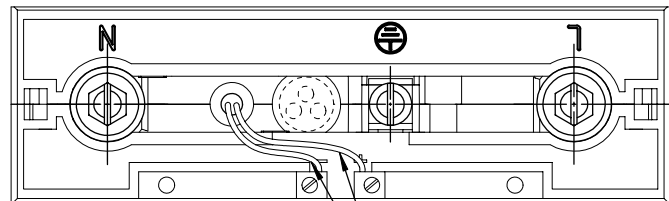


-Data line
-Datenleitung



⑧

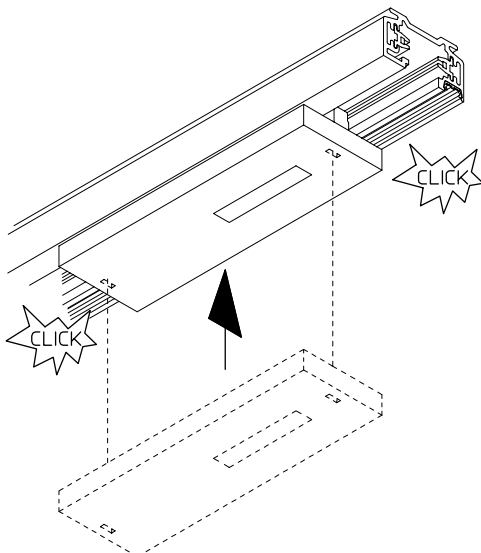

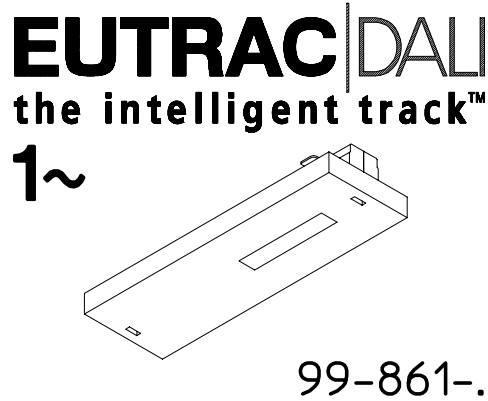


WEEE-REG.-NR. DE 52540255

$P_{max.} = 3600 \text{ W}$
(3500-3800W)

— = 1 x 16A

$\varnothing_{min.} = 3 \times 1,5 \text{ mm}^2$

$\varnothing_{max.} = 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

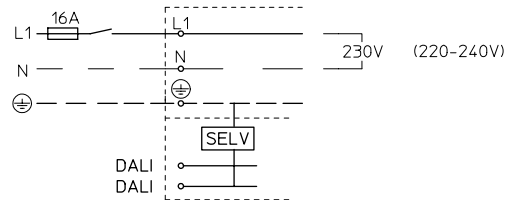

For 230V (220-240V) alternating current

Maximum load: 3600W (3800W).

Fuser: 1 x 16A.

Supply cable (minimum): 3 x 1,5mm² (maximum): 3 x 2,5mm²

- In conjunction with the safety component SELV (Safety Extra Low Voltage) according to EN 60950, all commercial DALI components can be adapted to the UETRAC|DALI data bus.
Data line (maximum) 2 x 1,5mm²

Anschluß am Wechselstromnetz 230V (220-240V)

Höchstbelastung : 3600W (3800W),

Absicherung 1 x 16A.

Zuleitung (min.): 3 x 1,5mm² (max.): 3 x 2,5mm²

- In Verbindung mit dem SELV- (Safety Extra Low Voltage nach EN 60950) Sicherheitsbaustein können alle handelsüblichen DALI-Komponenten an den EUTRAC|DALI-Datenbus adaptiert werden
Datenleitung (max.) 2 x 1,5mm²

- This product is suitable for indoor dry locations only.
- To be installed by trained personnel only. (electrician)
- This instruction shows a typical installation.
- It is the responsibility of the installer to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility of the track system and the fittings.
- Materials used for ceiling fixation should conform to relevant building regulations.
- It is essential to cover the ends of the track with end covers or protective caps
- Save these Instructions.

- Dieses Produkt ist nur für trockene Innenräume geeignet.
- Montage nur durch geschultes Fachpersonal. (Elektriker)
- Diese Anleitung beschreibt die Standard Montage.
- Es liegt in dem Verantwortungsbereich des Installateurs, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem Stromschienen-System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Im Deckenbereich nur baupolizeilich zugelassenes Befestigungsmaterial verwenden.
- Es ist zwingend notwendig, die Stromschienenenden mit Endabdeckung bzw. Schutzkappen zu verschliessen.
- Montageanleitung aufbewahren.